

## **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02**

Processo nº 3283/2025  
Pregão Eletrônico nº 063/2025


### **1. DOS ESCLARECIMENTOS. (extraído do e-mail encaminhado pela empresa)**

Temos interesse na participação do pregão, porém há dúvidas em relação ao item 2 lote 4, não estamos conseguindo identificar com fornecedores, consegue nos enviar desenho ?

Caixa Porta Selo em FoFo Nodular para Bomba GRESCO X-T3.


**Resposta:** A foto é a principal evidência da peça em questão. Trata-se de uma peça da bomba reautoescorvante da bomba GRESCO X-T3, que dá suporte ao rolamento e o selo  
Abaixo fotos do item mencionado:



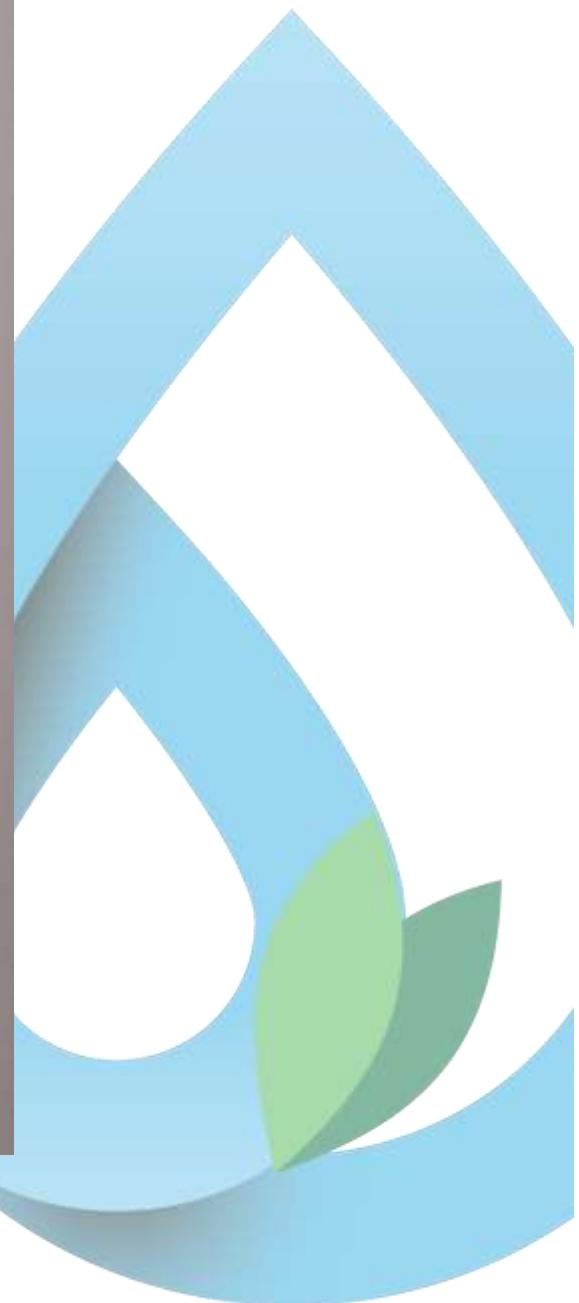

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 2/4  
São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400

[saaesaocarlos.com.br](http://saaesaocarlos.com.br)

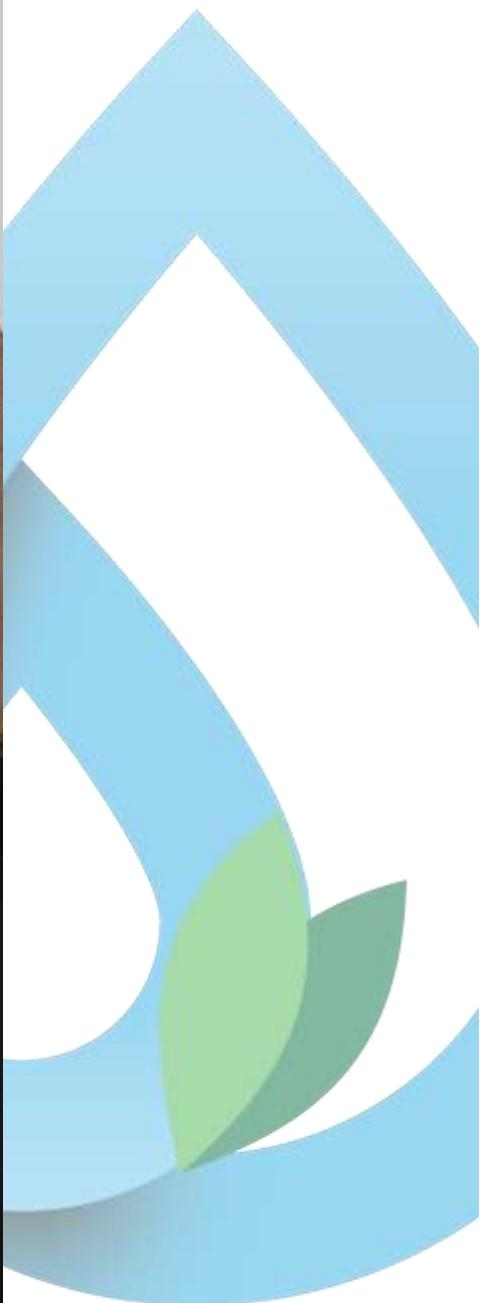

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 3/4  
São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400

São Carlos, 04 de dezembro de 2025

Diego Sanchez Mastrantonio  
**Pregoeiro**  
**Portaria 097/2025**

